



Duplikat

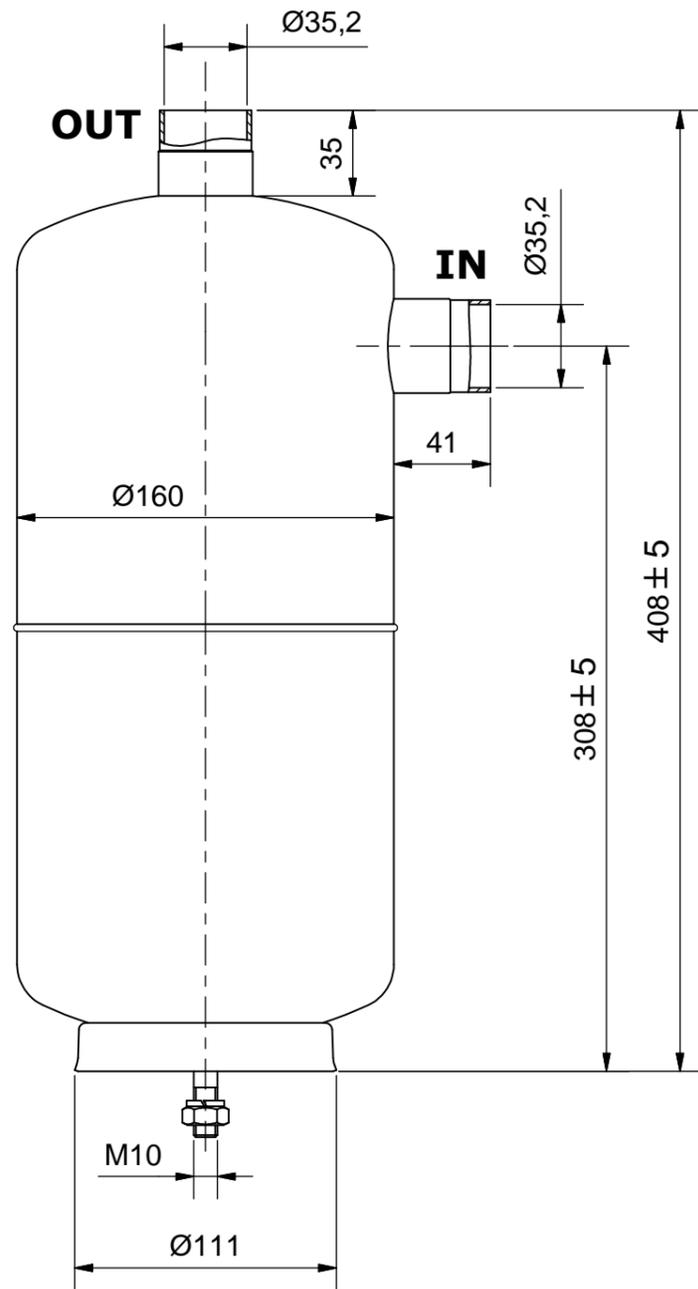

Draufsicht

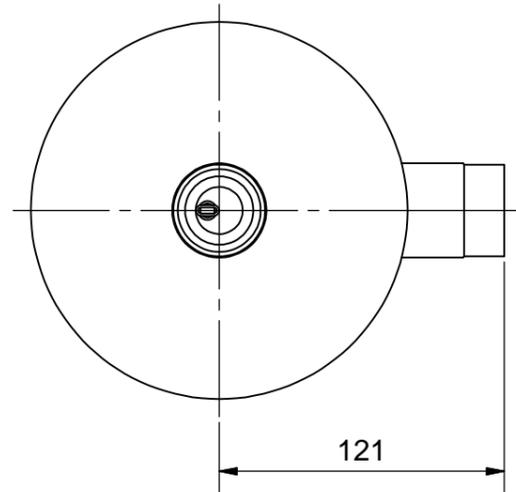

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Zulassung nach DRL 2014/68/EU für:
Fluide der Gruppe 2,
Kategorie II; Modul A2
P*V= 45*5,7=256,5 [bar*L]
Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Max. zul. Druck 45 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 100°C
Max. zul. Druck 30 bar bei Betr.temperatur von -10°C bis -50°C
Prüfdruck: 50 bar

(Verwendungsbereich)		(Volumen [l]) 5,7	Maßstab: 1:3	(Gewicht) 5,5 kg
		Datum	Name	
		Gezeichnet	04.03.2016	N. Szacknies
		Kontrolliert	21.03.2016	Neufeld
		Norm		
			Flüssigkeitsabscheider	
			FA2-35-CD	
			10340-K	2
			A3	
Zust.	Änderungen	Datum	Name	